


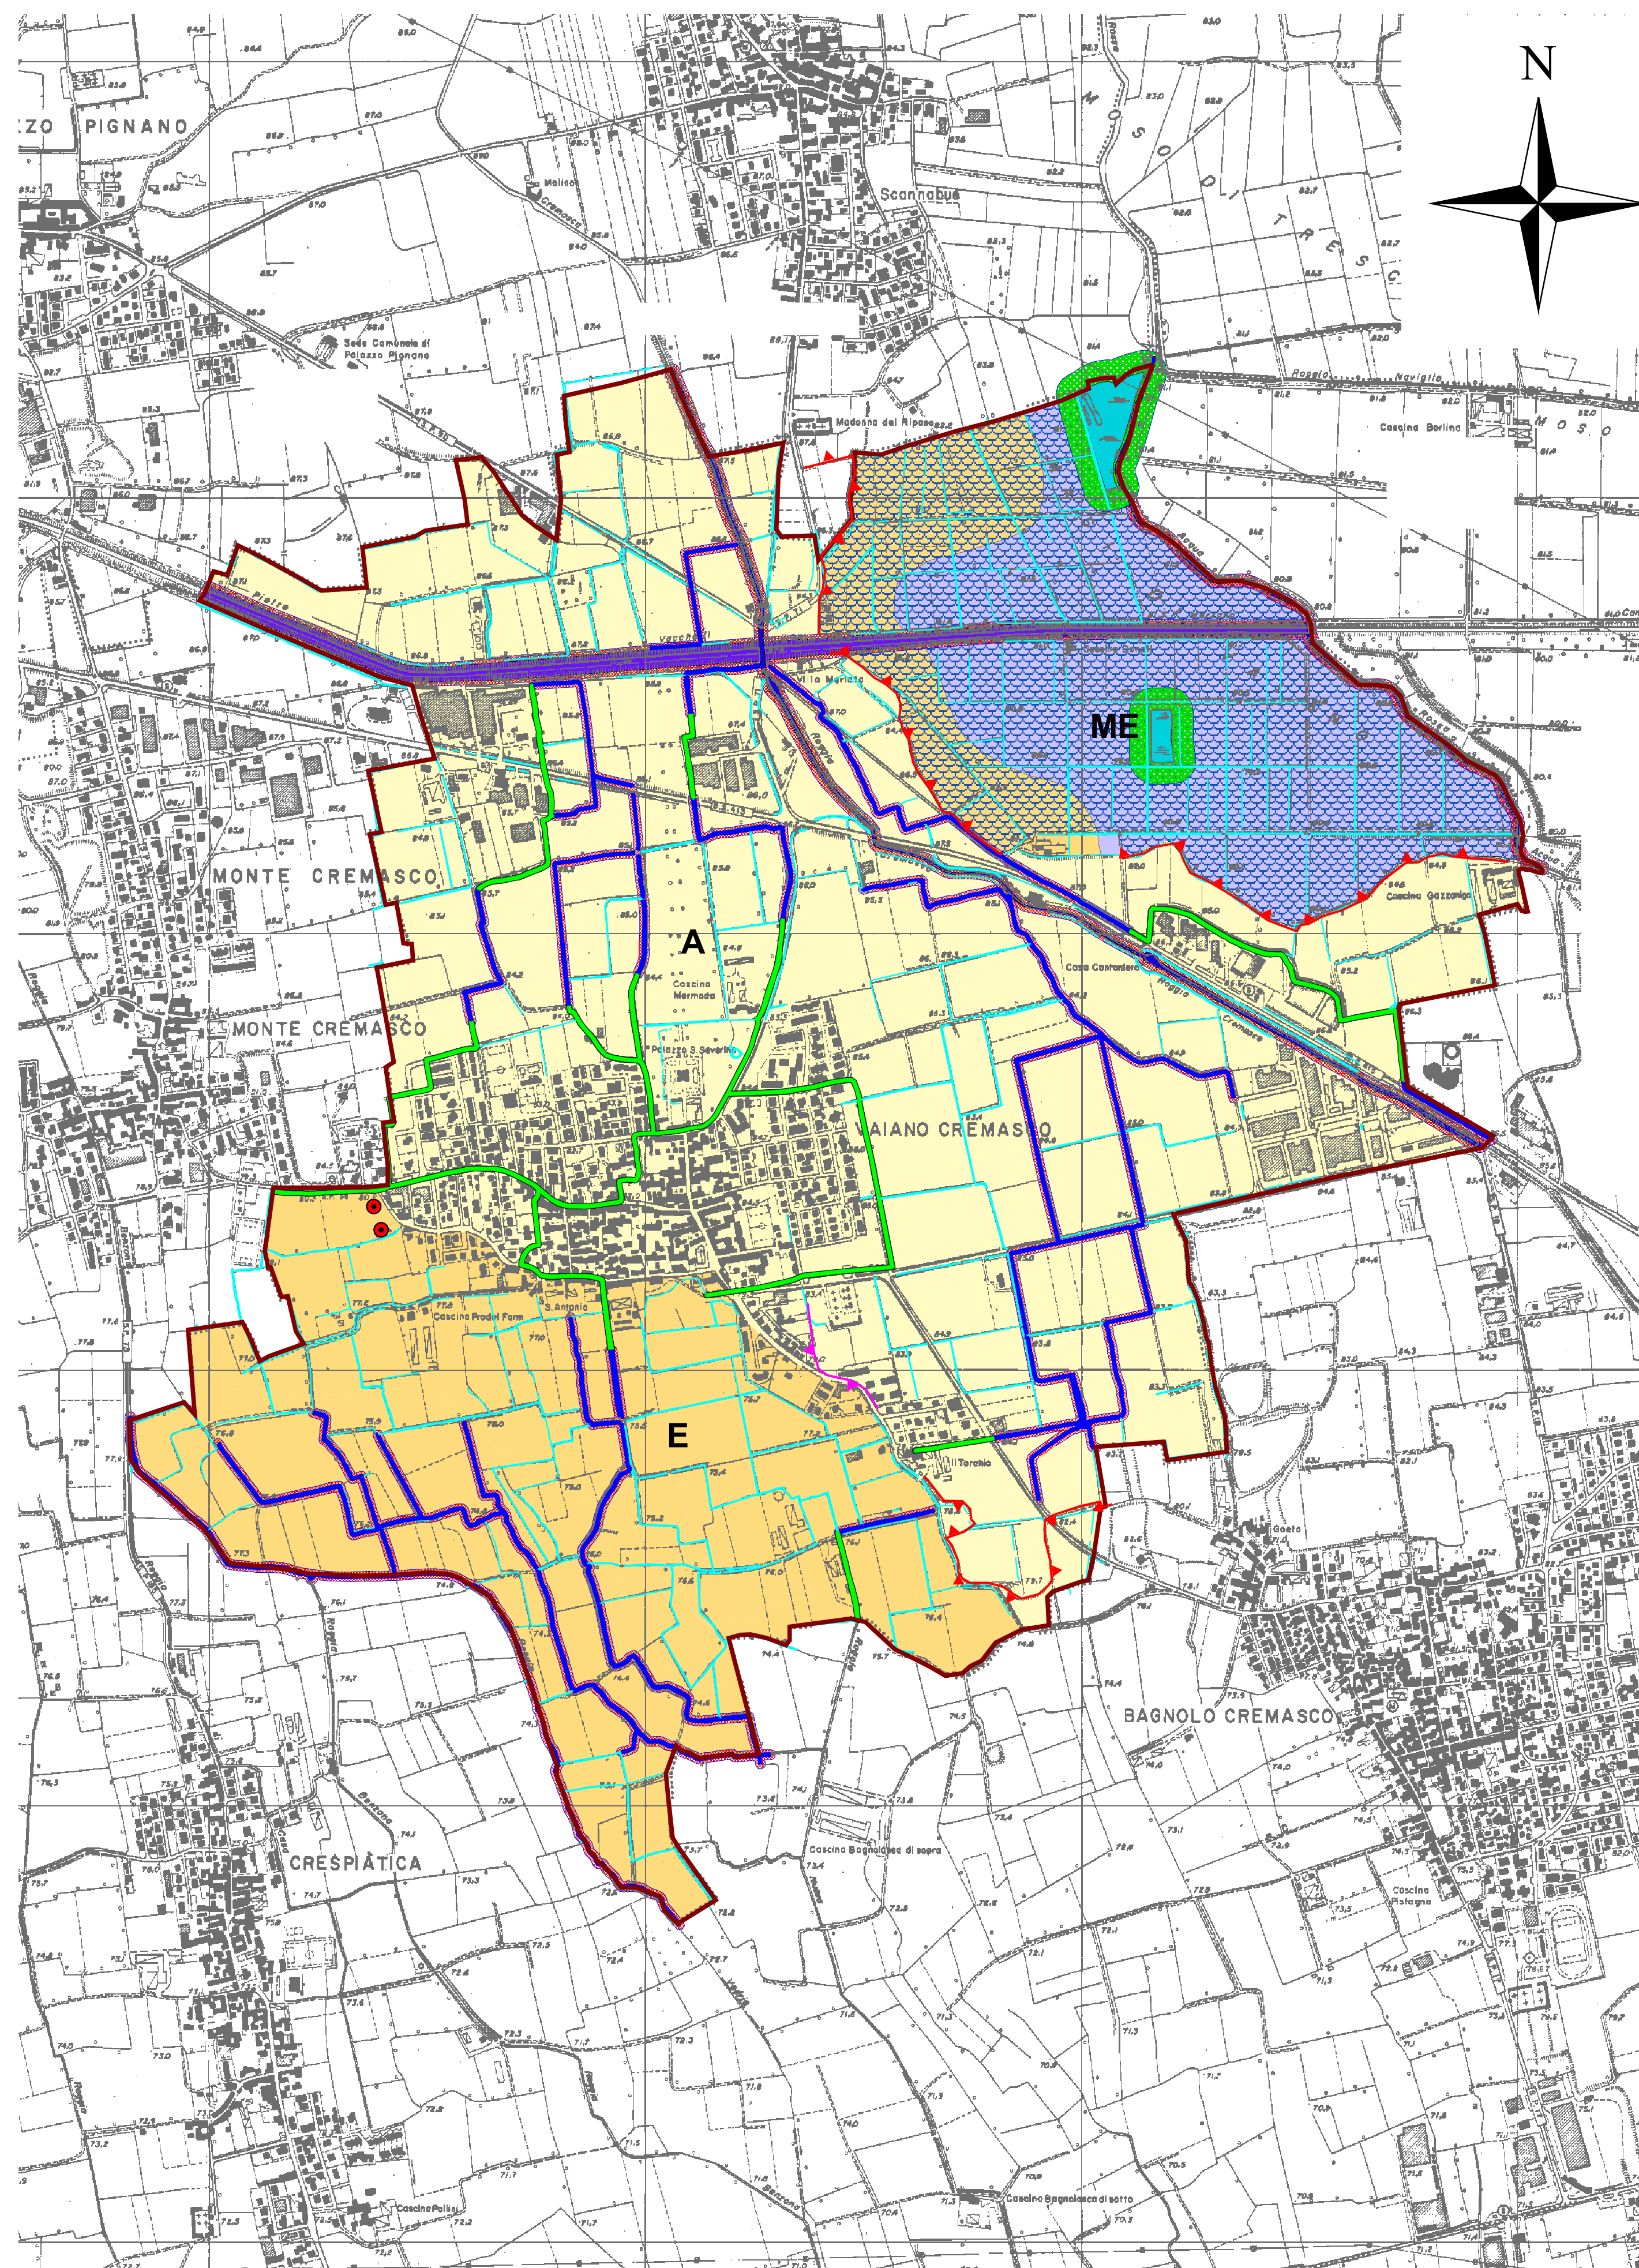


LEGENDA

Vulnerabilità idrogeologica:

- A** Alta
- E** Elevata
- ME** Molto elevata
- Corso d'acqua:
 - principale
 - urbano
 - secondario
- Geosito - Moso di Vaiano
- Fascia di rispetto corso d'acqua (10 m).
- Fascia di rispetto corso d'acqua in zona urbana proposta (5 m)
- Zona umida con fascia di rispetto (50 m)
- Orlo di terrazzo morfologico:
 - urbano
 - extraurbano
- Pozzo pubblico con zona di tutela assoluta (10 m)
- Confine di Comune

REGIONE LOMBARDIA
COMUNE DI VAIANO CREMASCO
Provincia di Cremona



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Componente geologica, idrogeologica e sismica
(L.R. 11.03.05 n. 12, art 57, D.G.R. 22.12.05 n. 8/15533, D.G.R.L. 28.05.2008 n. 8/7374)

Allegato 8 bis

Carta di sintesi

Scala 1:10000



Il Geologo
Dott. Giovanni Bassi
Luglio 2010